




**bouwbesluit 2012, brandwerendheid mbt het bezwijken van de bouwconstructie
hetgeen voortschrijdende instorting tot gevolg heeft. Excl. WBD0 & reductie.**

werk werk
 werknummer werknummer
 onderdeel onderdeel
 gebruiksfunctie 1a woonfunctie woonwagen

maximum vloerhoogte van een verblijfsgebied boven meetniveau in meters 7
 maximum vloerhoogte onder meetniveau in meters 0
 reductie i.v.m. beperkte vuurbelasting toepassen? nee
 nieuwbouw, verbouw of bestaand? nieuwbouw

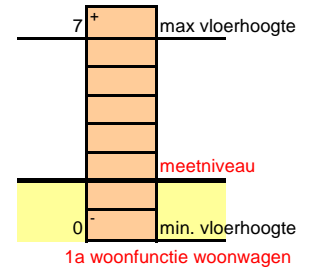

afdeling	artikel	lid			
1	1.2	1	bezettingsgraad (aantal personen per m2)	nvt	personen
2.2	2.10	1	brandwerendheid vloer, trap, hellingbaan van vluchtweg	30	min
		2	brandwerendheid bouwconstructie	60	min
		3	reductie brandwerendheid bouwconstructie	0	min
			resulterende brandwerendheid bouwconstructie	60	min
	2.12	-	voor verbouwingen gelden de artikelen 2.10 en 2.11 (nieuwbouweisen)		
2.10	2.83		maximum omvang brandcompartiment	0	m ²

opmerkingen:

de brandwerendheidseis geldt voor constructies **buiten** het brandcompartiment waar de brand is! Een bouwconstructie dat bezwijkt in een brandcompartiment waar de brand niet is ontstaan, als gevolg van het bezwijken van een bouwconstructie dat zich bevond in het brandcompartiment waar de brand wel was ontstaan, wordt gezien als voortschrijdende instorting.